


Zabezpieczenie skrzyżowania rurociągu z kablem elektroenergetycznym, teletechnicznym

UWAGA :


Ściany wykopu umocnione

Opis :

- 1 - Rurociąg przewodowy
- 2 - Kabel teletechniczny/elektroenergetyczny
- 3 - Rura ochronna "AROT"

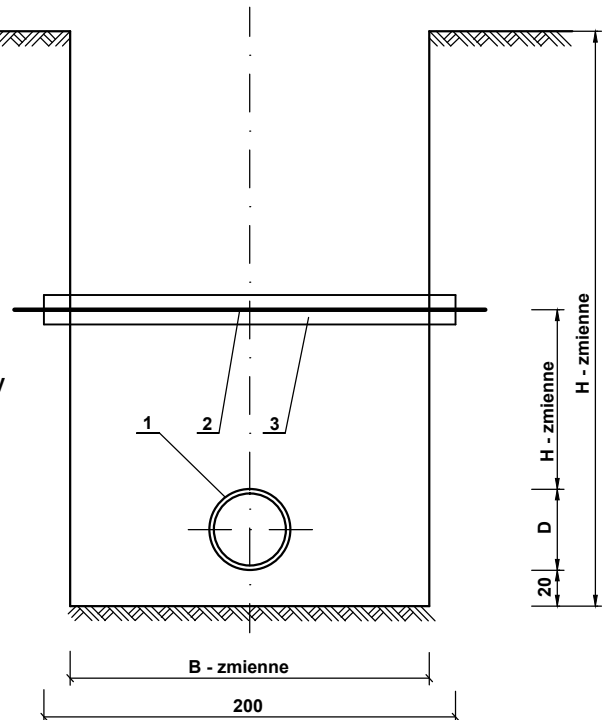

Schemat wykopu pionowego umocnionego

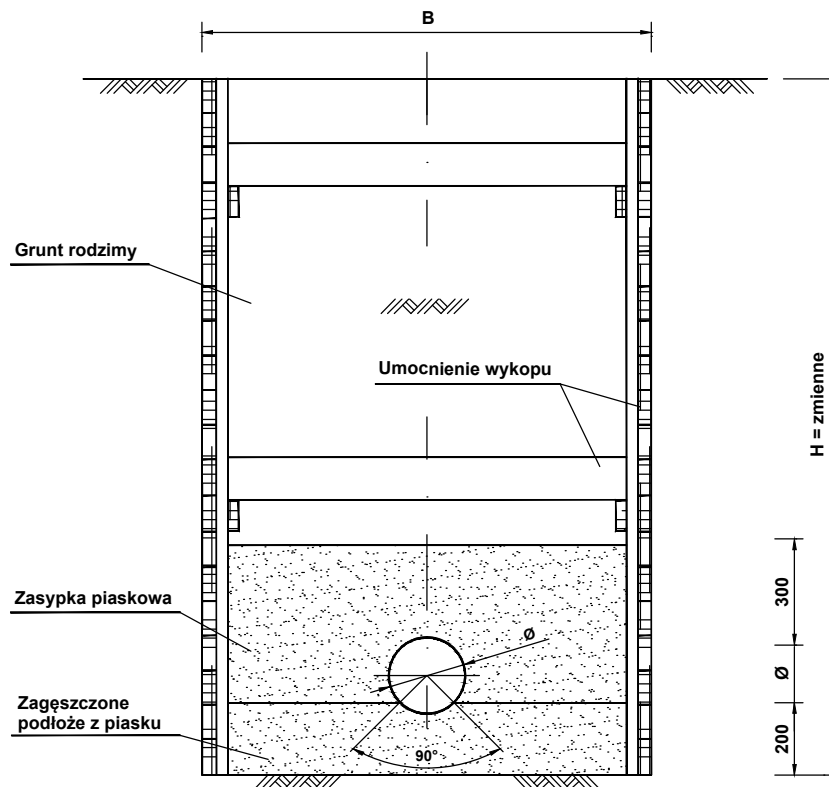

Ø [mm]	B [m]
800	1,90
700	1,75
600	1,60
500	1,45
400	1,30
350	1,25
300	1,10
250	1,05
200	1,00
<150	0,90

UWAGA !
Wymiary bez miana
podano w milimetrach

I. W. K. P R O J.

Mirosław Brzeziński
Opole ul. Bytnara "Rudego" 3A/605
NIP: 754-108-21-48 tel. 077/44 25 132

Przedmiot rysunku :

**SCHEMATY
ZABEZPIECZEŃ**

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

**KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁĄCZAMI
WIEŚ SZEMROWICE - GMINA DOBRODZIEŃ**

Branża : sanitarna		Stadium dokumentacji : PB, PW		
Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień :	Data	Podpis
Projektant	MIROSLAW BRZEZIŃSKI	352/94/OP	ROK 2006	
St.asys.projek.	mgr inż. PIOTR STODTKO		ROK 2006	
Sprawdzający	mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ	206/94/OP	ROK 2006	
Skala :	Nr rysunku :		Nr egz.:	